

Varmemåleren kan forsynes med 230 VAC som angivet i el-diagrammet. Installationen skal afsluttes i en nøgleafbryder med kabelafgang umiddelbart ved energimåleren.

De almindelige bestemmelser for udførelse af EL installationer skal opfyldes. Arbejde med den faste installation, herunder indgreb i gruppetavlen, må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Se meddelse fra sikkerhedsstyrelsen Elinstallationer nr. 27/09

Varmeværket monterer varmemåler og kabel fra måler til nøgle afbryder

**FORSYNING AF VARMEMÅLER MED 230VAC**

Albertslund Forsyning  
Vognporten 9  
2620 Albertslund  
Tlf. 4364 8692

Konstr. : KBI


Godk.:

Dato 29-10-2014

Tegn. nr. :

Sidst ændret: 29-10-2014 07:37:06

Side: 1 af 3

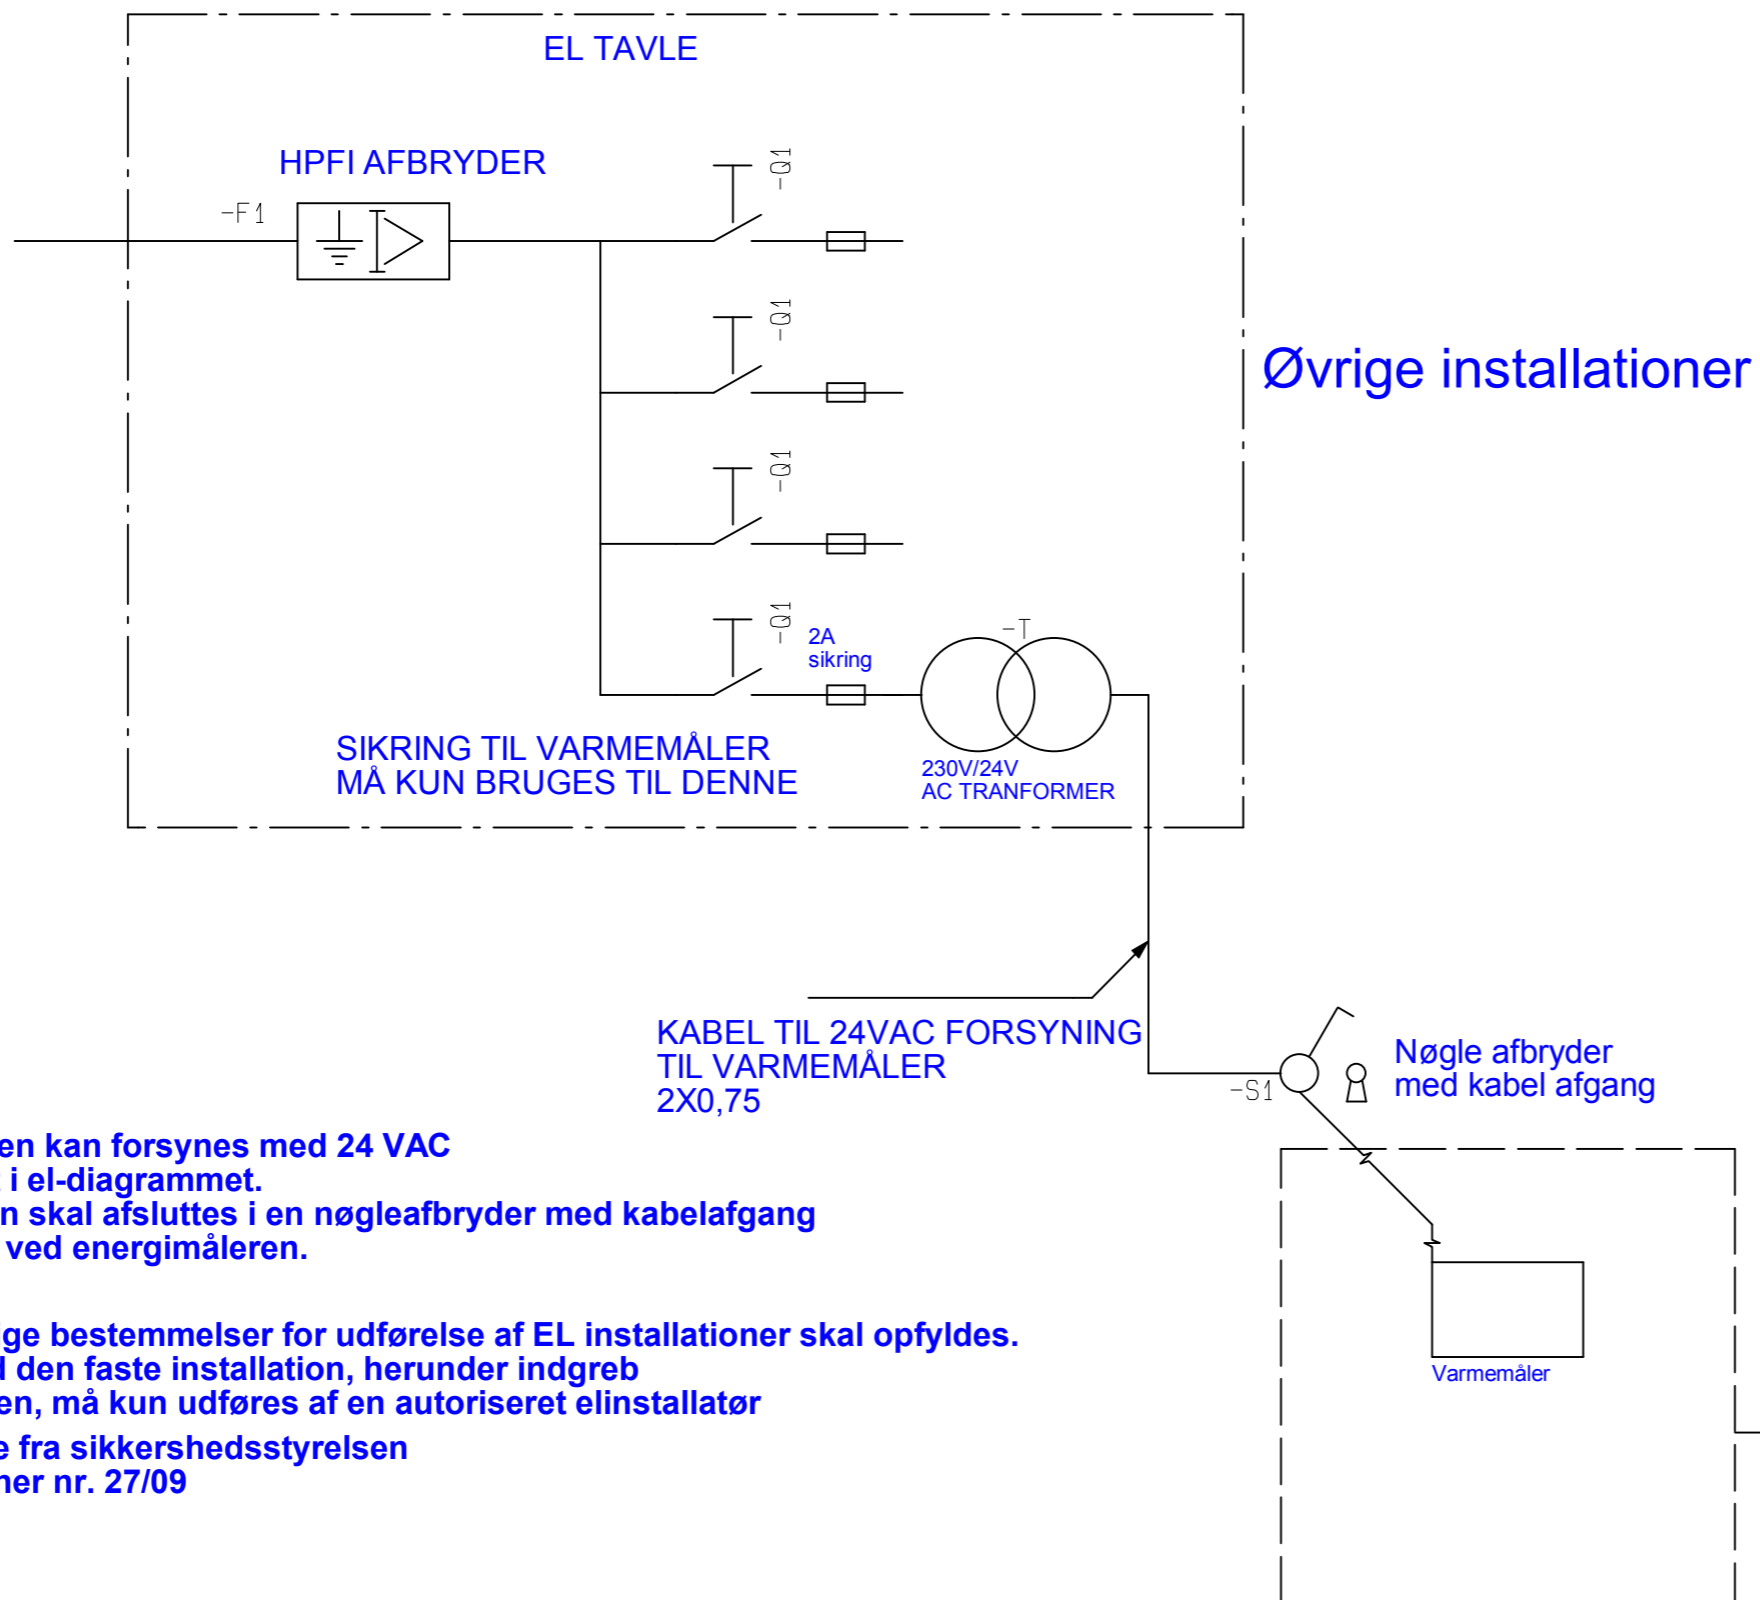

Varmemåleren kan forsynes med 24 VAC som angivet i el-diagrammet. Installationen skal afsluttes i en nøgleafbryder med kabelafgang umiddelbart ved energimåleren.

De almindelige bestemmelser for udførelse af EL installationer skal opfyldes. Arbejde med den faste installation, herunder indgreb i gruppetavlen, må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Se meddelse fra sikkerhedsstyrelsen Elinstallationer nr. 27/09

Varmeværket monterer varmemåler og kabel fra måler til nøgle afbryder

### FORSYNING AF VARMEMÅLER MED 24 VAC

Albertslund Forsyning  
Vognporten 9  
2620 Albertslund  
Tlf. 4364 8692

Konstr. : KBI

Godk.:

Dato 29-10-2014

Tegn. nr. :


Sidst ændret: 29-10-2014 07:37:30

Side: 2 af 3


Kabel til eksisterende installation.  
en stikkontakt eller en pumpe



2A gruppeafb.  
i plomberbar afdækning  
ved eksisterende installation

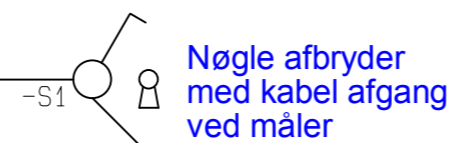

Nøgle afbryder  
med kabel afgang  
ved måler

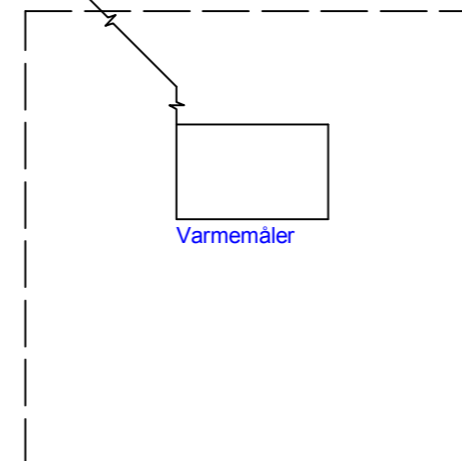

Varmemåler

Varmeværket monterer varmemåler  
og kabel fra måler  
til nøgle afbryder

I de tilfælde, hvor der ikke kan etableres en selvstændig gruppeafbryder til varmemåleren, kan det godkendes at strømforsyningen tages fra en elinstallation i nærheden. Der skal da opsættes en 2 A. gruppeafbryder i plomberbar afdækning(kasse), hvorfra kablet trækkes til en afbryder med kabelafgang.

De almindelige bestemmelser for udførelse af EL installationer skal opfyldes. Arbejde med den faste installation, herunder indgreb i gruppetavlen, må kun udføres af en autoriseret elinstallatør

Se meddelse fra sikkerhedsstyrelsen  
Elinstallationer nr. 27/09

### FORSYNING AF VARMEMÅLER FRA EKSISTERENDE 230V INST.

Albertslund Forsyning  
Vognporten 9  
2620 Albertslund  
Tlf. 4364 8692

Konstr. : KBI

Godk.:

Dato 29-10-2014

Sidst ændret: 06-07-2013 10:31:52

Tegn. nr. :

Side: 3 af 3